


Mediopé e Antepé

Avaliação ultrassonográfica do neuroma de Morton



Técnica para avaliação de neuroma de Morton pela ultrassonografia com visualização da face plantar. A: posicionamento do transdutor no eixo coronal ao nível do espaço intercapitometatarsal; B: compressão das laterais das cabeças dos metatarsos, o que leva ao deslocamento plantar do nervo interdigital e facilita sua visualização.

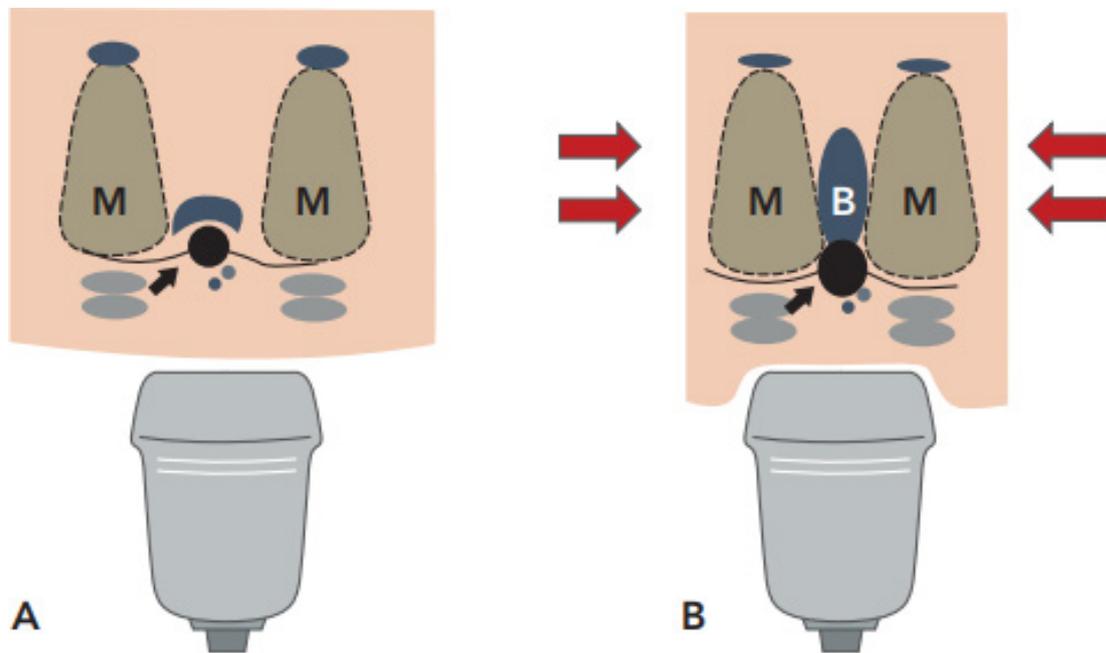